



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DAS PISCINAS

RELATÓRIO ANUAL 2025



Funchal, 30 de janeiro de 2026

Divisão de Licenciamento e Saúde Ambiental



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2. ENQUADRAMENTO LEGAL E ORIENTAÇÕES	3
3. METODOLOGIA	3
3.1. Aplicação do Programa	3
3.2. Colheita de Amostras	4
3.3. Parâmetros Avaliados	4
3.3.1. Parâmetros Microbiológicos	4
3.3.2. Parâmetros Físico-Químicos	5
3.4. Avaliação pontual da qualidade da água	6
4. RESULTADOS	6
4.1. Avaliação Pontual	6
4.2. Desinfecção	7
4.3. Resultados dos parâmetros microbiológicos	8
5. CONCLUSÃO	8
ANEXO I – Avaliação pontual da qualidade da água das piscinas	10
ANEXO II – Avaliação pontual da qualidade da água das piscinas - Direção Regional de Desporto	12
ANEXO III – Avaliação pontual da qualidade da água das piscinas - Clube Naval do Funchal	14
ANEXO IV – Avaliação pontual da qualidade da água das piscinas - Donaolga	15
ANEXO V – Avaliação pontual da qualidade da água das piscinas - Salesianos	16
ANEXO VI – Avaliação pontual da qualidade da água das piscinas - Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família	17
ANEXO VII – Avaliação pontual da qualidade da água das piscinas - Serviço Técnico de Educação Especial – Quinta do Leme	18
ANEXO VIII – Avaliação pontual da qualidade da água da piscina do Porto Santo	19



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo apresentar e analisar os resultados obtidos no âmbito do Programa de Vigilância Sanitária das Piscinas (PVSP) da Região Autónoma da Madeira, referentes ao ano de 2025.

A coordenação deste programa é da responsabilidade da Divisão de Licenciamento e Saúde Ambiental e resulta do trabalho conjunto de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Área de Saúde Ambiental, profissionais do Laboratório Regional de Saúde Pública, Delegados de Saúde Concelhios, outros funcionários da DRS e de outras Secretarias do Governo Regional, funcionários e trabalhadores das entidades gestoras das piscinas.

2. ENQUADRAMENTO LEGAL E ORIENTAÇÕES

Os critérios e procedimentos de atuação no âmbito do Programa de Vigilância Sanitária das Piscinas foram baseados na Circular Normativa n.º 14/DA, de 21 de agosto de 2009 da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Como norma orientadora de âmbito técnico, destaca-se a Norma Portuguesa NP 4542 2017, do Instituto Português da Qualidade, relativa aos requisitos de qualidade e tratamento da água para uso nos tanques.

3. METODOLOGIA

3.1. Aplicação do Programa

No que concerne ao Programa de Vigilância Sanitária das Piscinas, durante o ano de 2025 foram efetuadas ações de vigilância da qualidade da água de 22 piscinas e 1 tanque terapêutico, tendo sido realizadas um total de 213 análises ao longo do ano. Na imagem da Figura 1 encontram-se referenciados os sistemas que integraram o PVSP (2025) e os respetivos códigos.



Figura 1 – Localização das piscinas que integraram o programa de vigilância sanitária de 2025.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

Legenda:

Localização geográfica	Código	Descrição
1	P14, P15, P16 e P17	Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal (50 e 25m, Crianças e Saltos)
2	P28	Sagrada Família
3	P31	Quinta do Leme
4	P9 e P10	Clube Naval do Funchal (25 e 20 m)
5	P11 e P12	Donaolga (Adultos e Crianças)
6	P4	Jaime Moniz
7	P26 e P27	Salesianos (Grande e Pequena)
8	P30	Camacha
9	P25	Santa Cruz
10	P18	Machico
11	P21	Santana
12	P29	Curral das Freiras
13	P22	S. Vicente
14	P20	Porto Moniz
15	P24	Calheta
16	P19	Ponta do Sol
17	P23	Porto Santo

3.2. Colheita de Amostras

O PVSP previa a realização de amostragens mensais durante o período de funcionamento das piscinas. No entanto, em algumas piscinas não foi possível cumprir a totalidade da amostragem prevista devido a diversos fatores como limitações de meios técnicos e/ou humanos da DRS, paragens não programadas para manutenção e limpeza das piscinas, condicionamento da abertura e encerramento ao público das piscinas.

3.3. Parâmetros Avaliados

3.3.1. Parâmetros Microbiológicos

Os parâmetros microbiológicos avaliados para cada amostra foram definidos tendo por base a Norma Portuguesa n.º 4542/2017, nomeadamente: N.º de Colónias a 37°C- (24h), Bactérias coliformes, *Escherichia coli*, *Enterococos*, *Pseudomonas aeruginosa*, Estafilococos produtores de coagulase e N.º total de Estafilococos (Tabela 1).



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

Tabela 1 – Parâmetros Microbiológicos a analisar no âmbito do PVSP.

Parâmetros Microbiológicos (Unidades)	Valor Recomendado	Valor Limite
Microrganismos cultiváveis 37°C-24h (UFC/1 ml)	≤100*	-
Bactérias coliformes (UFC/100 ml)	0	10
<i>Escherichia coli</i> (UFC/100 ml)	-	0
Enterococos (UFC/100 ml)	-	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (UFC/100 ml)	-	0
Estafilococos produtores de coagulase (UFC/100 ml)	-	0**
N.º total de Estafilococos (UFC/100 ml)	≤20	-

3.3.2. Parâmetros Físico-Químicos

A análise dos parâmetros temperatura da água, cloro residual livre e cloro residual total é efetuada no momento de colheita da amostra. Assim, no Laboratório Regional de Saúde Pública são avaliados os seguintes parâmetros: turvação, pH, cloretos, oxidabilidade e condutividade. Na Tabela 2 encontram-se descritos os parâmetros físico-químicos analisados, bem como os respetivos valores indicativos de acordo com a Norma Portuguesa n.º 4542/2017, do Instituto Português da Qualidade.

Tabela 2 – Parâmetros Físico-Químicos analisar no âmbito do PVSP.

Parâmetros Físico-Químicos (Unidades)	Valor Indicativo
Cloro residual livre (mg/l Cl ₂)	0,5-1,2 (6,5<pH≤7,4)
Cloro residual combinado (mg/l Cl ₂)	1,0-2,0 (7,5<pH≤8,0)
Bromo total (mg/l Br ₂)	≤0,5
Turvação (UNT)	2,0-4,0
pH (Escala Sorënsen 25°C)	0,5-2,0
Condutividade (µS/cm)	6,5-8,0
Cloretos (mg/l Cl ⁻)	Não exceder em 1000 µS/cm a condutividade da água de abastecimento
Oxidabilidade em meio ácido (mg/l O ₂)	No máximo 10 vezes a concentração da água de abastecimento
Temperatura da água (em piscinas cobertas) (°C)	6
	≤32



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

3.4. Avaliação pontual da qualidade da água

A avaliação pontual da qualidade da água das piscinas segundo a NP 4542/2017 é efetuada de acordo com os seguintes critérios:

- **Água Conforme** – quando são cumpridos os VL referidos na Tabela 1;
- **Água Conforme Condicionada** – quando são cumpridos os VL na Tabela 1, mas não é cumprido pelo menos um VR da mesma tabela;
- **Água Não Conforme** – quando não é cumprido pelo menos um VL da Tabela 1.

4. RESULTADOS

4.1. Avaliação Pontual

Na avaliação pontual da qualidade da água em 2025 foram apreciados os parâmetros microbiológicos definidos na Tabela 1. Das 213 amostras analisadas, 175 (82%) apresentaram qualidade de água conforme, 25 amostras (12%) qualidade Conforme Condicionada e 13 amostras (6%) qualidade da água não conforme, conforme se pode observar na Figura 1.

Nos Anexos I a VIII deste relatório, são apresentados os resultados obtidos por sistema, no âmbito do PSVP 2025, nomeadamente, nº de colheitas realizadas em cada piscina ou tanque, nº de amostras de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme.

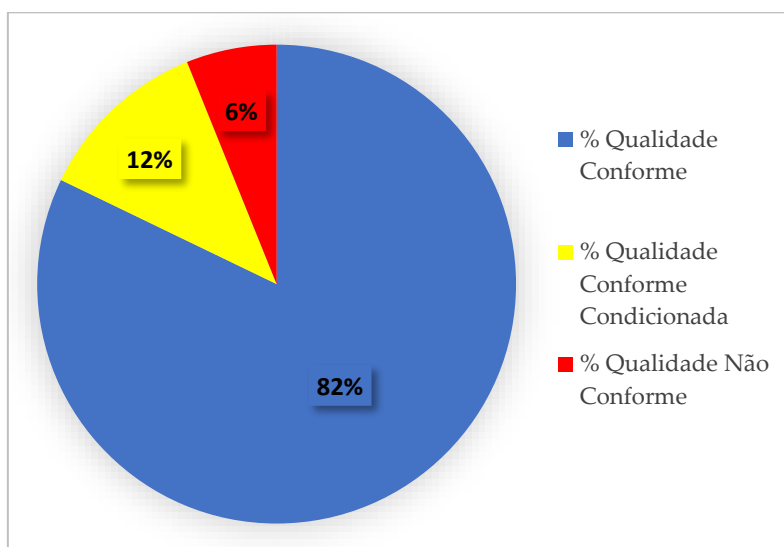


Figura 2 – Avaliação da qualidade da água das piscinas da RAM em 2025.



4.2. Desinfecção

Entre os produtos de desinfecção mais utilizados para o tratamento de água das piscinas da Região Autónoma da Madeira, destacam-se o cloro, bromo e oxigénio ativo.

No que diz respeito aos sistemas de tratamento por desinfecção com cloro, foi possível verificar que 64% das análises efetuadas no decorrer do PVSP apresentavam teores de cloro em conformidade com os valores recomendados pela NP 4542/2017, de 10 de fevereiro, ou seja, entre 0,5 e 2 mg/l de Cl₂. Por sua vez, 26% das análises efetuadas apresentaram concentrações de cloro residual livre superiores a 2 mg/l de Cl₂, enquanto que 10% registaram níveis baixos ou mesmo inexistentes de desinfetante na água (<0,5 mg/l Cl₂) (Figura 3).

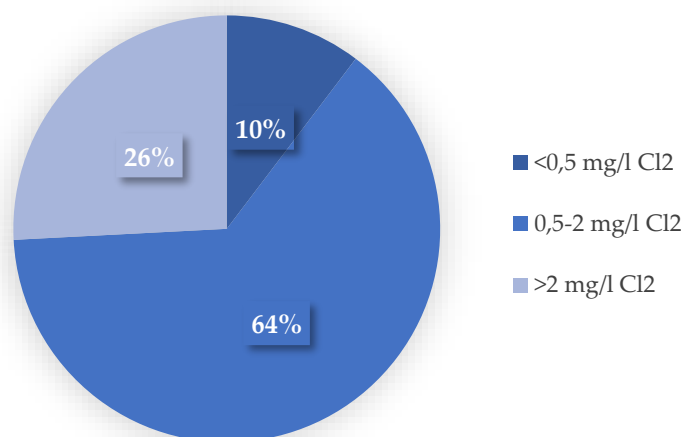


Figura 3 – Teor de cloro residual livre (%) nas piscinas em 2025.

Por sua vez, nos sistemas baseados na desinfecção com bromo, conforme se pode verificar no gráfico da Figura 4, 31% das amostras registaram valores de bromo total de acordo com a NP 4542/2017, de 10 de fevereiro, ou seja, entre 2 e 4 mg/l Br₂. Fora dos valores recomendados, registaram-se 13% de amostras abaixo do valor mínimo e 56% de amostras, acima do valor máximo recomendado.

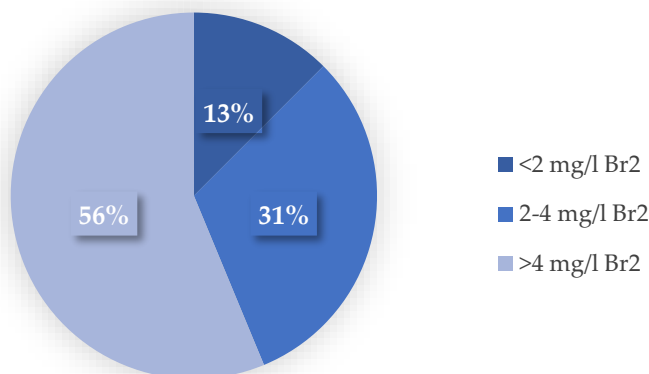


Figura 4 – Teor de bromo total (%) nas piscinas em 2025.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

Devido à falta de meios específicos, não foi possível determinar os níveis de desinfetante residual no sistema com tratamento baseado em oxigénio ativo.

4.3. Resultados dos parâmetros microbiológicos

Na totalidade de amostras de qualidade não conforme, foram analisados quais os parâmetros microbiológicos com maior impacto nos incumprimentos registados. Deste modo, verificou-se que o N.º Total de Estafilococos foi o parâmetro que mais vezes ultrapassou o valor recomendado (52% das amostras), seguido dos parâmetros Microrganismos cultiváveis (15%) e *Pseudomonas aeruginosa* (11%), com referência aos seus valores recomendado e limite. Por sua vez, o parâmetro de Estafilococos Produtores de Coagulase ultrapassou os valores limite em 8% das amostras, enquanto que os parâmetros Bactérias coliformes, *Escherichia coli* e Enterococos registaram valores acima do limite em 6%, 4% e 4% das amostras, respetivamente (Figura 5).

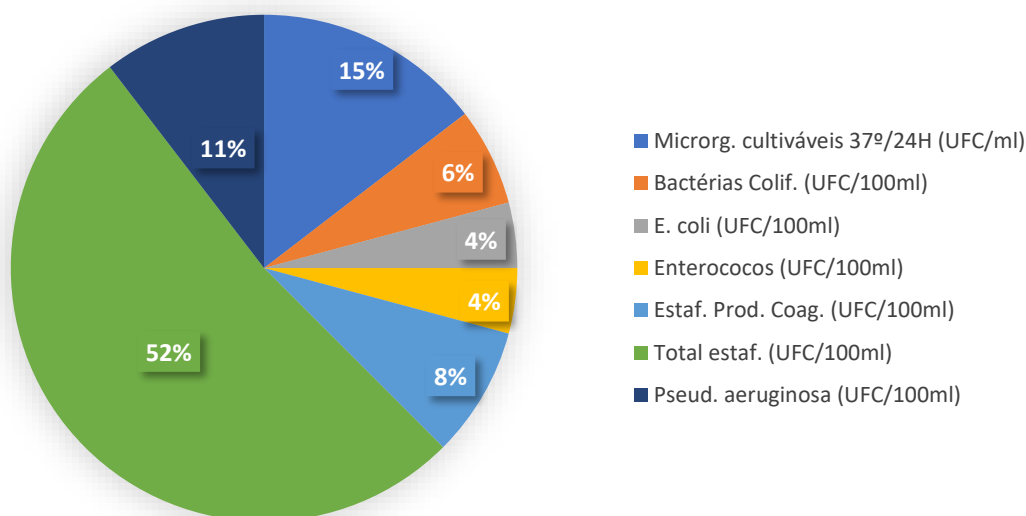


Figura 5 – Percentagem de parâmetros microbiológicos em incumprimento em 2025.

5. CONCLUSÃO

No âmbito do Programa de Vigilância Sanitária das Piscinas referente ao ano 2025, foram realizadas 213 análises aos parâmetros microbiológicos e físico-químicos de 22 piscinas cobertas e 1 tanque terapêutico, na RAM. De acordo com os resultados obtidos verificou-se que 200 das amostras recolhidas foram avaliadas como conformes/conformes condicionadas para o fim a que se destinam, o que representa 94% das análises efetuadas. Por sua vez, 13 amostras em avaliação revelaram qualidade da água não conforme, ou seja, 6% do número total de amostras realizadas. Em comparação com o ano de 2024, verificou-se um ligeiro aumento da percentagem de



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

análises microbiológicas de qualidade conforme/conforme condicionada, que passou de 88% em 2024 para 94% em 2025.

No que diz respeito à percentagem de análises com teores de cloro residual livre em conformidade com os valores indicativos, ou seja, entre 0,5 e 2 mg/l de Cl₂, verificou-se um aumento da percentagem de amostras em conformidade com os valores recomendados, de 63% em 2024, para 64% em 2025. Por sua vez, nos sistemas com recurso à adição de bromo, verificou-se uma diminuição das percentagens de amostras em conformidade com os valores recomendados (2-4 mg/l de Br₂), de 33% em 2024 para 31% em 2025.

Em relação às amostras de qualidade não conforme, foi possível concluir que o parâmetro microbiológico – N.º total de Estafilococos, regista maior percentagem de incumprimentos, neste caso 52%, tendo, contudo, aumentado em comparação com o ano de 2024, no qual esteve associado a 47% dos incumprimentos.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

ANEXO I – AVALIAÇÃO PONTUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS 2025

Tabela 3 – Número de análises e percentagem de análises de qualidade conforme e não conforme no âmbito do PVSP.

Piscinas	Nº Análises	Nº Análises Conformes	% Análises Conformes	Nº Análises Conformes Condicionadas	% Análises Conformes Condicionadas	Nº Análises Não Conformes	% Análises Não Conformes
P4-Jaime Moniz	9	8	88,9%	1	11,1%	0	0%
P9-Clube Naval do Funchal (25m)	10	8	80,0%	2	20,0%	0	0%
P10-Clube Naval do Funchal (20m)	10	9	90%	1	10,0%	0	0%
P11-Donaolga (Adultos)	8	7	87,5%	1	12,5%	0	0%
P12-Donaolga (Crianças)	8	6	75,0%	1	12,5%	1	12,5%
P14-Olímpicas (50m)	10	8	80%	2	20%	0	0%
P15-Olímpicas (25m)	11	11	100%	0	0%	0	0%
P16-Olímpicas (Crianças)	10	9	90%	1	10%	0	0%
P17-Olímpicas (Saltos)	10	8	80%	2	20%	0	0%
P18-Machico	11	7	63,6%	2	18,2%	2	18,2%
P19-Ponta do Sol	9	9	100%	0	0%	0	0%
P20-Porto Moniz	10	9	90,0%	0	0%	1	10,0%
P21-Santana	11	11	100%	0	0%	0	0%
P22-S. Vicente	3	3	100%	0	0%	0	0%
P23-Porto Santo	9	7	77,8%	2	22,2%	0	0%
P24-Calheta	10	10	100,0%	0	0%	0	0%
P25-Santa Cruz	11	8	72,7%	2	18,2%	1	9,1%
P26-Salesianos (Grande)	9	7	77,8%	1	11,1%	1	11,1%
P27-Salesianos (Pequena)	9	6	66,7%	3	33,3%	0	0%
P28-Sagrada Família	5	3	60,0%	1	20,0%	1	20,0%
P29-Curral das Freiras	10	8	80,0%	1	10,0%	1	10,0%
P30-Camacha	11	8	72,7%	0	0%	3	27,3%
P31-Quinta do Leme	9	5	55,6%	2	22,2%	2	22,2%



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

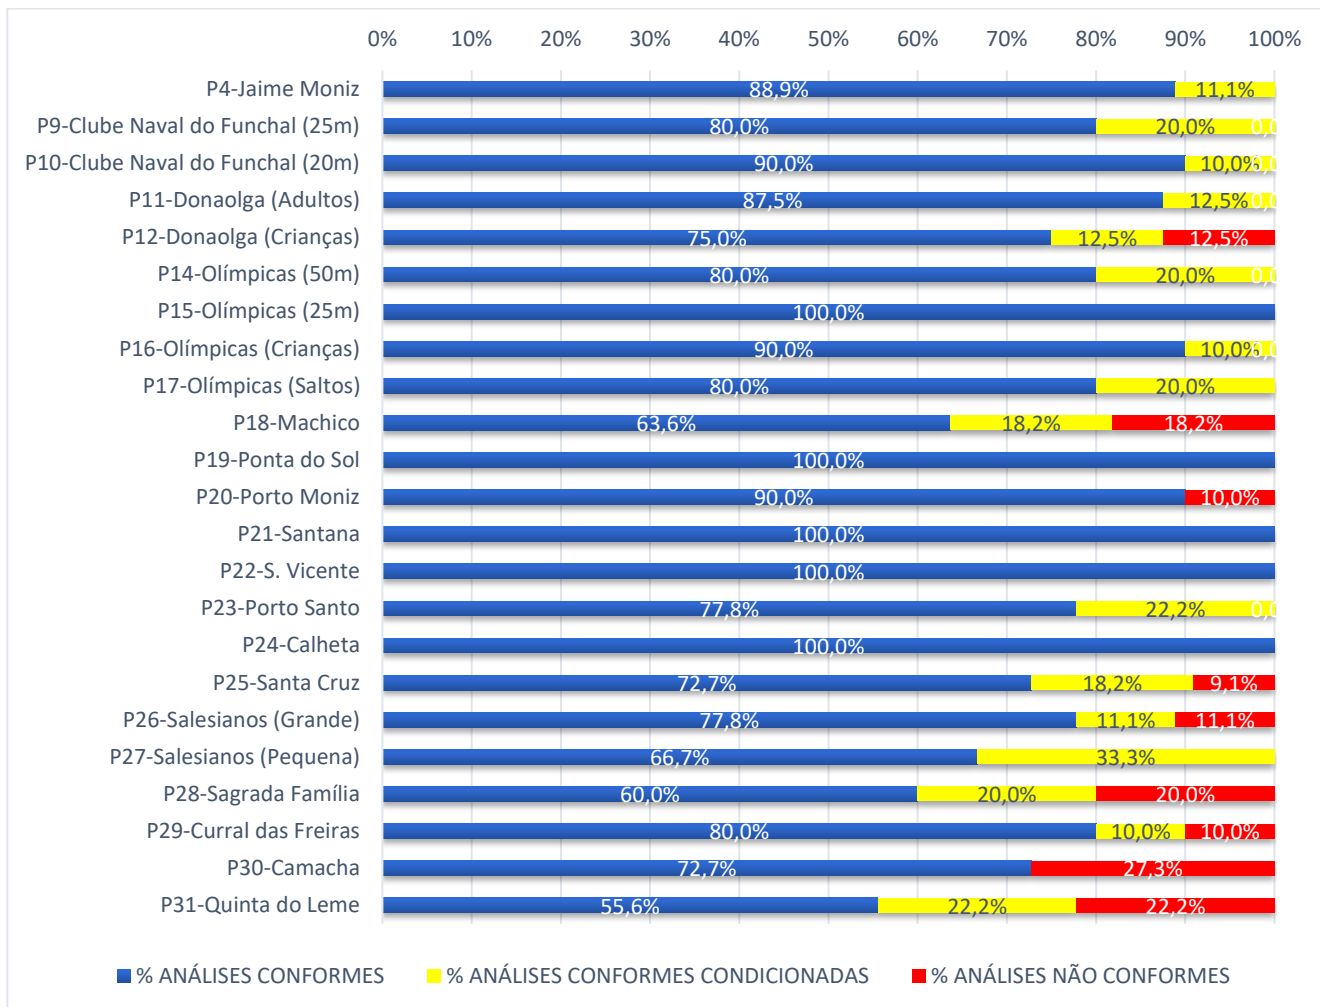


Figura 6 – Percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme no âmbito do PVSP, em 2025.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

ANEXO II – AVALIAÇÃO PONTUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS –

DIREÇÃO REGIONAL DE DESPORTO

Tabela 4 - Número de análises e percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conformes nas Piscinas da Direção Regional de Desporto, em 2025.

Piscinas	Nº Análises	Nº Análises Conformes	% Análises Conformes	Nº Análises Conformes Condicionadas	% Análises Conformes Condicionadas	Nº Análises Não Conformes	% Análises Não Conformes
P4-Jaime Moniz	9	8	88,9%	1	11,1%	0	0%
P14-Olímpicas (50m)	10	8	80,0%	2	20,0%	0	0%
P15-Olímpicas (25m)	11	11	100,0%	0	0%	0	0%
P16-Olímpicas (Crianças)	10	9	90,0%	1	10,0%	0	0%
P17-Olímpicas (Saltos)	10	8	80,0%	2	20,0%	0	0%
P18-Machico	11	7	63,6%	2	18,2%	2	18,2%
P19-Ponta do Sol	9	9	100,0%	0	0%	0	0%
P20-Porto Moniz	10	9	90,0%	0	0%	1	10,0%
P21-Santana	11	11	100,0%	0	0%	0	0%
P22-S. Vicente	3	3	100,0%	0	0%	0	0%
P24-Calheta	10	10	100,0%	0	0%	0	0%
P25-Santa Cruz	11	8	72,7%	2	18,2%	1	9,1%
P29-Curral das Freiras	10	8	80,0%	1	10,0%	1	10,0%
P30-Camacha	11	8	72,7%	0	0%	3	27,3%



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

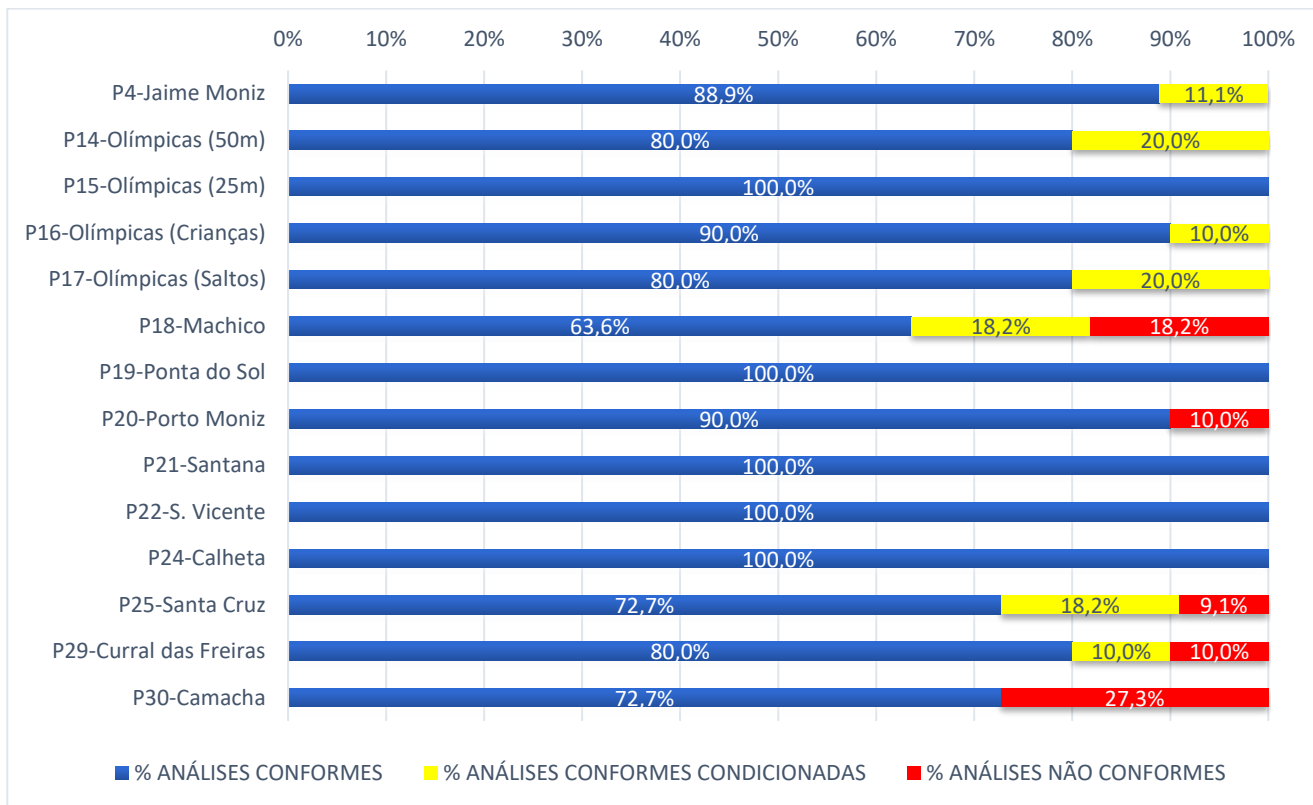


Figura 7 – Percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme nas piscinas da Direção Regional de Desporto, em 2025.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

ANEXO III – AVALIAÇÃO PONTUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS - CLUBE NAVAL DO
FUNCHAL

Tabela 5 – Número de análises e percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme do Clube Naval do Funchal, em 2025.

Piscinas	Nº Análises	Nº Análises Conformes	% Análises Conformes	Nº Análises Conformes Condicionadas	% Análises Conformes Condicionadas	Nº Análises Não Conformes	% Análises Não Conformes
P9-Clube Naval do Funchal (25m)	10	8	80,0%	2	20,0%	0	0,0%
P10-Clube Naval do Funchal (20m)	10	9	90,0%	1	10,0%	0	0,0%

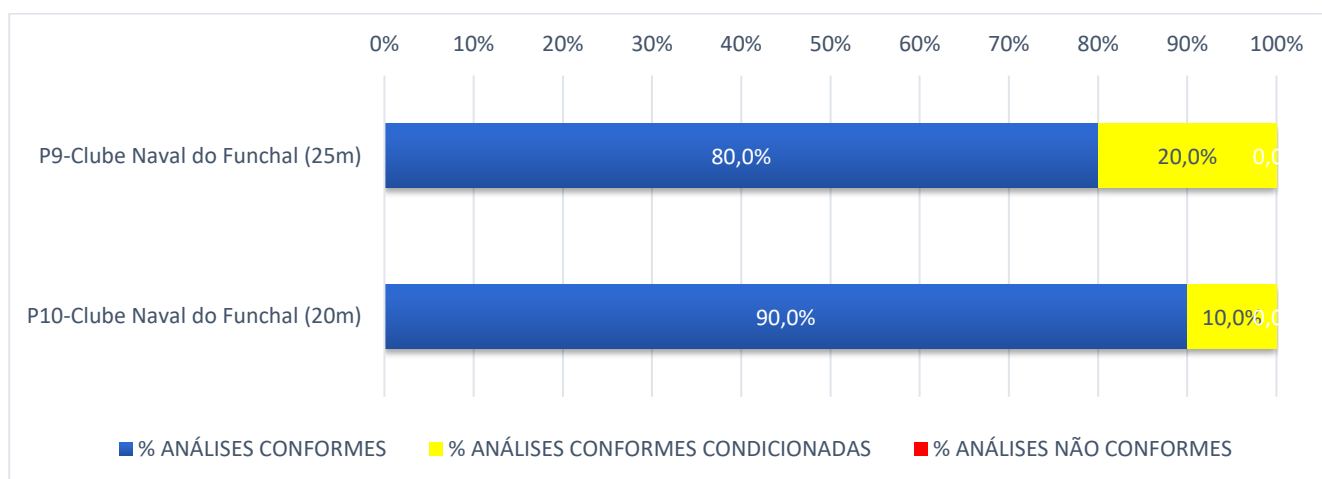


Figura 8 – Percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme do Clube Naval do Funchal, em 2025.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

ANEXO IV – AVALIAÇÃO PONTUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS - DONAOLGA

Tabela 6 - Número de análises e percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme, nas piscinas Donaolga, em 2025.

Piscinas	Nº Análises	Nº Análises Conformes	% Análises Conformes	Nº Análises Conformes Condicionadas	% Análises Conformes Condicionadas	Nº Análises Não Conformes	% Análises Não Conformes
P11-Donaolga (Adultos)	8	7	87,5%	1	12,5%	0	0,0%
P12-Donaolga (Crianças)	8	6	75,0%	1	12,5%	1	12,5%

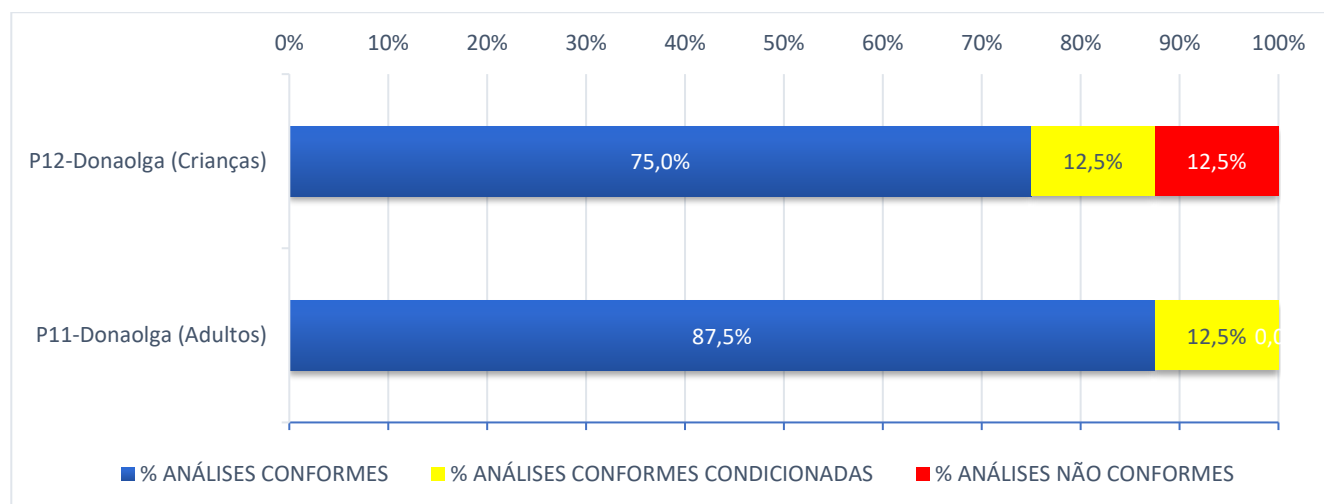


Figura 9 – Percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme nas piscinas Donaolga, em 2025.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

ANEXO V – Avaliação pontual da qualidade da água das piscinas - Salesianos

Tabela 7 - Número de análises e percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme nas piscinas dos Salesianos, em 2025.

Piscinas	Nº Análises	Nº Análises Conformes	% Análises Conformes	Nº Análises Conformes Condicionadas	% Análises Conformes Condicionadas	Nº Análises Não Conformes	% Análises Não Conformes
P26-Salesianos (Grande)	9	7	77,8%	1	11,1%	1	11,1%
P27-Salesianos (Pequena)	9	6	66,7%	3	33,3%	0	0,0%

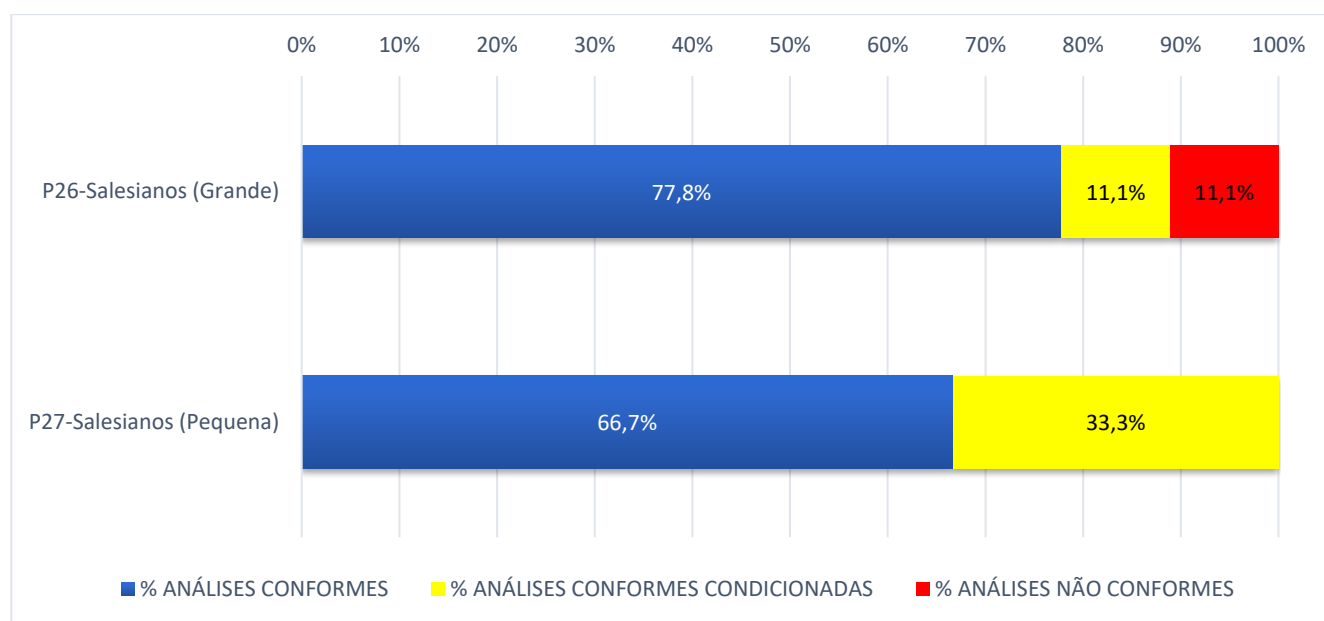


Figura 10 – Percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme, nas piscinas dos Salesianos, em 2025.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

ANEXO VI – AVALIAÇÃO PONTUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS - CENTRO DE
REABILITAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA DA SAGRADA FAMÍLIA

Tabela 8 - Número de análises e percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme na piscina do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, em 2025.

Piscinas	Nº Análises	Nº Análises Conformes	% Análises Conformes	Nº Análises Conformes Condiçionadas	% Análises Conformes Condiçionadas	Nº Análises Não Conformes	% Análises Não Conformes
P28-Sagrada Família	5	3	60,0%	1	20,0%	1	20,0%

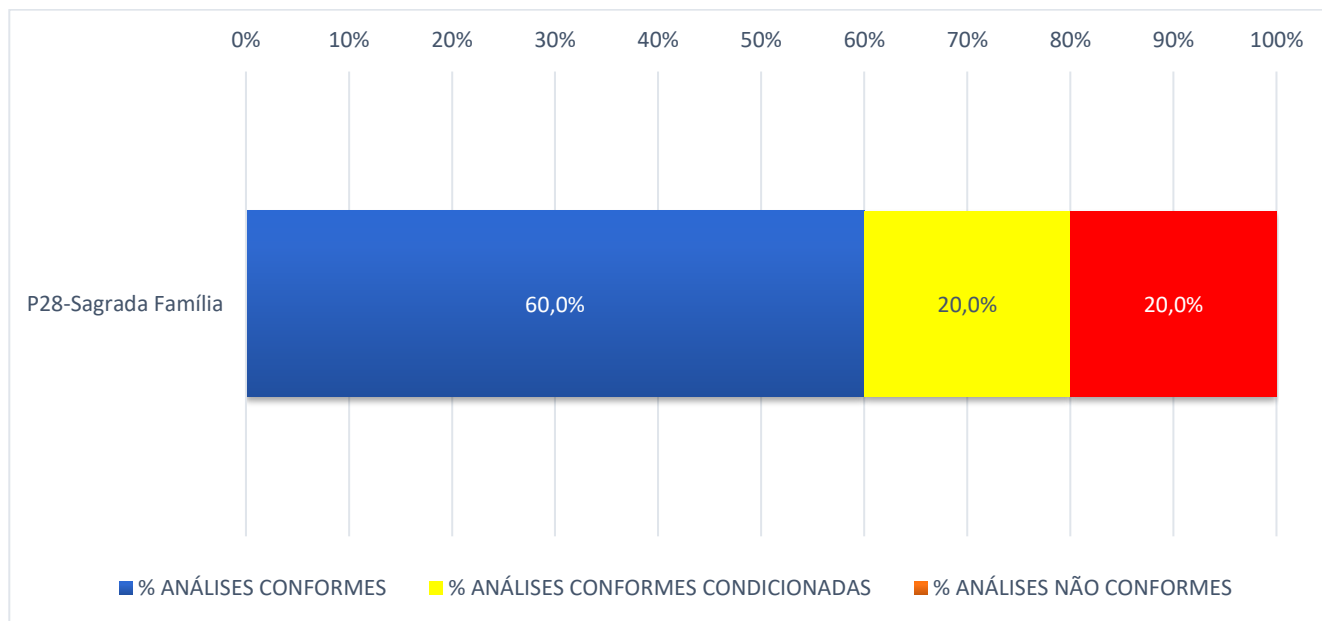


Figura 11 – Percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme na piscina do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, em 2025.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

ANEXO VII – AVALIAÇÃO PONTUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS - SERVIÇO TÉCNICO
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – QUINTA DO LEME

Tabela 9 - Número de análises e percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme, no tanque de fisioterapia do Serviço Técnico de Educação Especial da Quinta do Leme, em 2025.

Piscinas	Nº Análises	Nº Análises Conformes	% Análises Conformes	Nº Análises Conformes Condicionadas	% Análises Conformes Condicionadas	Nº Análises Não Conformes	% Análises Não Conformes
P31-Quinta do Leme	9	5	55,6%	2	22,2%	2	22,2%

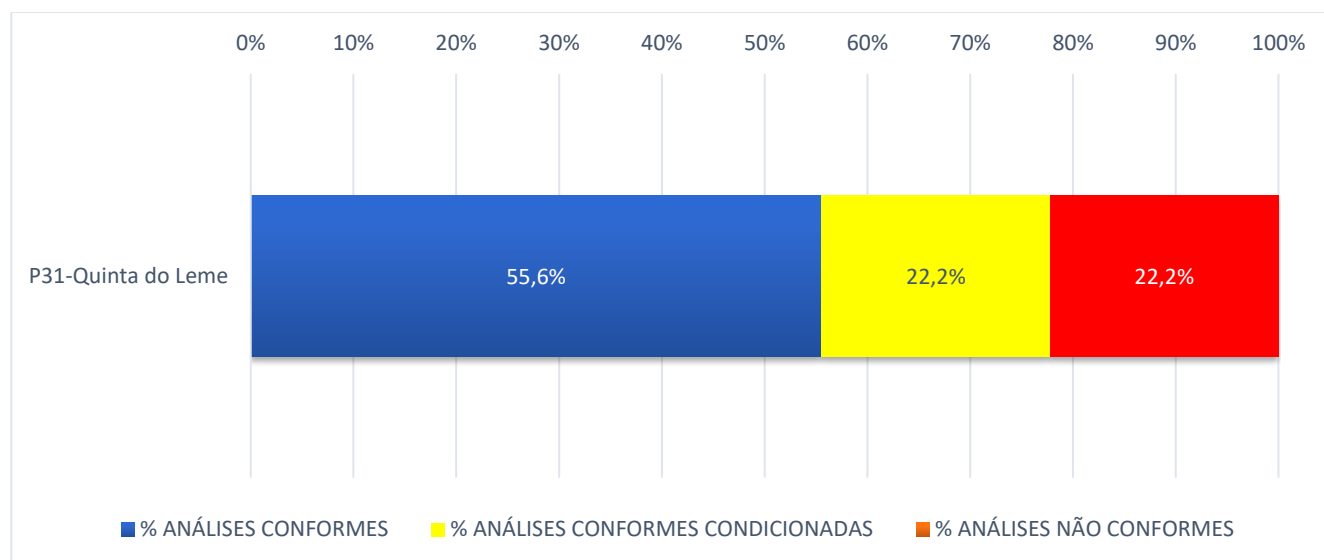


Figura 12 – Percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme, no tanque de fisioterapia do Serviço Técnico de Educação Especial da Quinta do Leme, em 2025.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE

ANEXO VIII – AVALIAÇÃO PONTUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS – PISCINA DO PORTO SANTO

Tabela 10 - Número de análises e percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme na piscina do Porto Santo, em 2025.

Piscinas	Nº Análises	Nº Análises Conformes	% Análises Conformes	Nº Análises Conformes Condicionadas	% Análises Conformes Condicionadas	Nº Análises Não Conformes	% Análises Não Conformes
P23-Porto Santo	9	7	77,8%	2	22,2%	0	0%

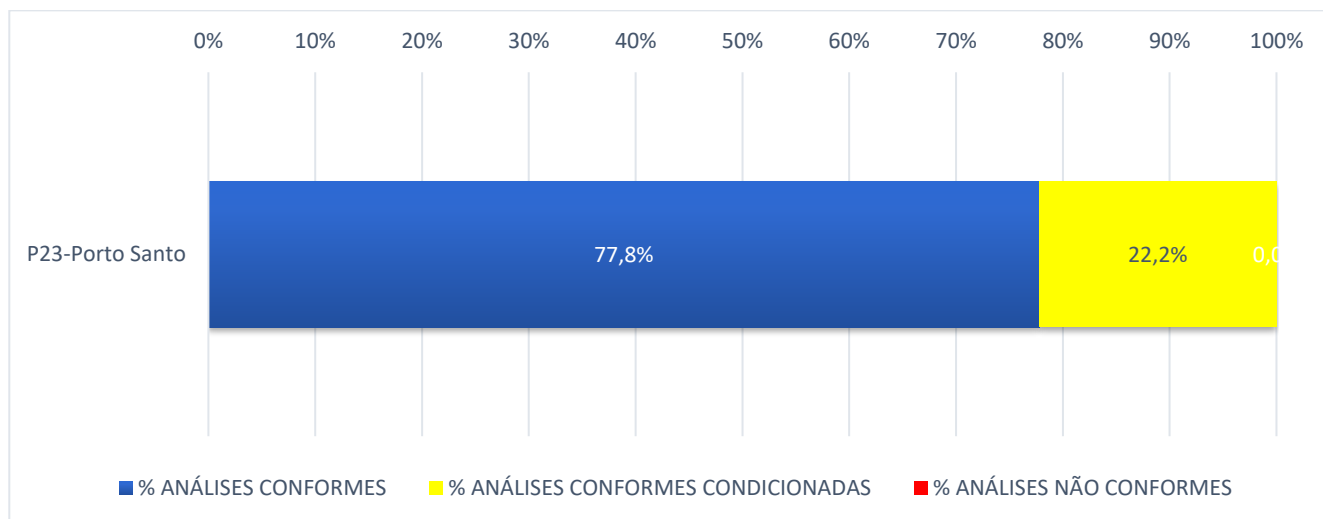


Figura 13 – Percentagem de análises de qualidade conforme, conforme condicionada e não conforme na piscina de Porto Santo, em 2025.